

ELEKTROTEHNIČKE MJERE ZOP-a

Autor prezentacije: *Darko Marković*

Električna instalacija

- Skup međusobno spojene električne opreme u nekom prostoru namjenjene da obavlja određenu funkciju, ali uz usklađane karakteristike
- Svaki prostor može imati:
 - Instalaciju jake struje – rasvjeta, EMP, elektrokemijski pogoni itd.
 - Instalaciju slabe struje – telekomunikacija, signalizacija, računalna mreža

- Svaka instalacija mora biti izvedena da nije opasna za živa bića i da nije požarno opasna:
 - pravilno dimenzioniranje, izvođenje, upotreba te održavanje
 - pravilno korištenje uređaja sukladno propisima proizvođača
 - pravilan odabir uređaja i metoda za zaštitu

Instalacija jake struje

Osnovni dijelovi

- električni vodovi
- rasklopni materijal
 - prekidači, sklopke, utičnice itd.
- instalacijski materijal
 - kanali, cijevi, kutije
- zaštita
 - osigurači, RCD (ZUDS), bimetalni prekidač
- mjerni instrumenti
 - elekt. brojila

Podjela

1. Instalacija niskog napona – NN

- Naponski opseg I – do 50 Vac
 - do 120 Vdc
- Naponski opseg II – od 50 do 1000 Vac
 - od 120 do 150 Vdc

2. Instalacija visokog napona – VN

Požarne opasnosti elekt. energije

Električna energija – većinom se pretvara u neki drugi oblik energije

Pri tome nikako nemožemo izbjegći pretvorbu ili pojavu:

Topline – nastaje uslijе prolaza elekt. en. kroz vodiče

Električne iskre (temp. i do 3000 °C)

- uključenje ili isključenje elekt. trošila
- rad elektromotora
- elektrolučno zavarivanje
- djelovanje osigurača
- djelovanje električne zaštite
- statički ili atmosferski elektricitet

Strujna i naponska stanja električnih krugova kao uzročnici požara

Kratki spoj

- nastaje spajanjem najmanje 2 vodiča različitih napona u zatvoreni krug bez trošila
- struja kratkog spoja – veliko zagrijavanje vodiča
- npr. na uređajima i instalaciji
- najopasnije strujno stanje električnih krugova

Preopterećenje

- uslijed priključenja trošila veće snage od dozvoljene na instalaciju
- veća snaga ($P = U \cdot I$) -> veća struja (I)
- nedozvoljeno zagrijavanje vodića – uništenje ili zapaljenje izolacije
- Primjeri: stare instalacije, produžni kabeli
- opasno strujno stanje električni krugova – dovodi do pada napona

Prenapon

- ili naponski udar, kada strujni krug ili trošilo dođu na viši napon od nazivnog
- pogonskog i atmosferskog porijekla
- uzrokuje proboj izolacije → kratki spoj
- požarno opasno naponsko stanje električnih krugova

Iskrenje i lučni izboj

- uzročnici požara u zatvorenim prostorima gdje su moguće eksplozivne smjese
- nastaju kod:
 - kratkog spoja
 - isklopa ili uklopa
 - kod aktiviranja zaštite
 - elektromotora s kliznim kolutima

Neispravna električna instalacija ili uređaji

- netočno priključeni električni vodovi
- loše izvedena spojna mjesta
- uporaba neispravnih osigurača
- krivo izabrana zaštita
- itd.
- grijaci, elektromotori, svjetiljke, akumulatori

NN mreža i dalekovodi EES-a

- opasnost zbog mogućnosti kontakata neizoliranih vodića s okolnim raslinjem, posebno ljeti
- djelovanje vjetrova – kratki spoj između vodića

Statički elektricitet

- zbog mehaničkog trenja i nakupljanja naboja na površinama
- kada nakupljeni naboj stvori električno polje veće od probajne čvrstoće zraka (30 kV/cm)
- stvara dovoljnu energiju za paljenje eksplozivnih smjesa

Atmosferski elektricitet

- uslijed izbijanja atmosferskog naboja nakupljenog u oblacima
- ima toplinsko i mehaničko djelovanje

Zaštitni uređaji u elekt. instalacijama

OSIGURAČI

- namjerno ugrađeno oslabljeno mjestu u elekt. instalacijama
- za zaštitu od kratkog spoja ili preopterećenja vodova
- nazivna jakost osigurača određuje se prema presjeku vodiča ili jakosti trošila
- postavljaju se na početak štićenog kruga i to uvijek na fazni vodič (nikada na neutralni)
- podjela: rastalni, rastalni visokoučinski, automatski


Rastalni osigurač

- Dijelovi:
- 1 – osnova osigurača
 - 2 – priključne stezaljke
 - 3 – prisjedni vijak
 - 4 – kapa osigurača
 - 5 – rastalni uložak


Kod kratkog spoja ili preopterećenja dolazi do topljenja rastalne niti u rastalnom ulošku

Dijelovi rastalnog uloška:

- 1. rastalna nit
- 2. tijelo
- 3. kvarcni pjesak

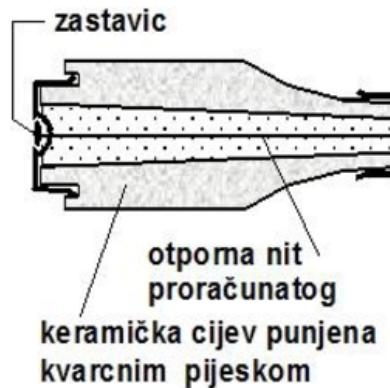

Automatski osigurač

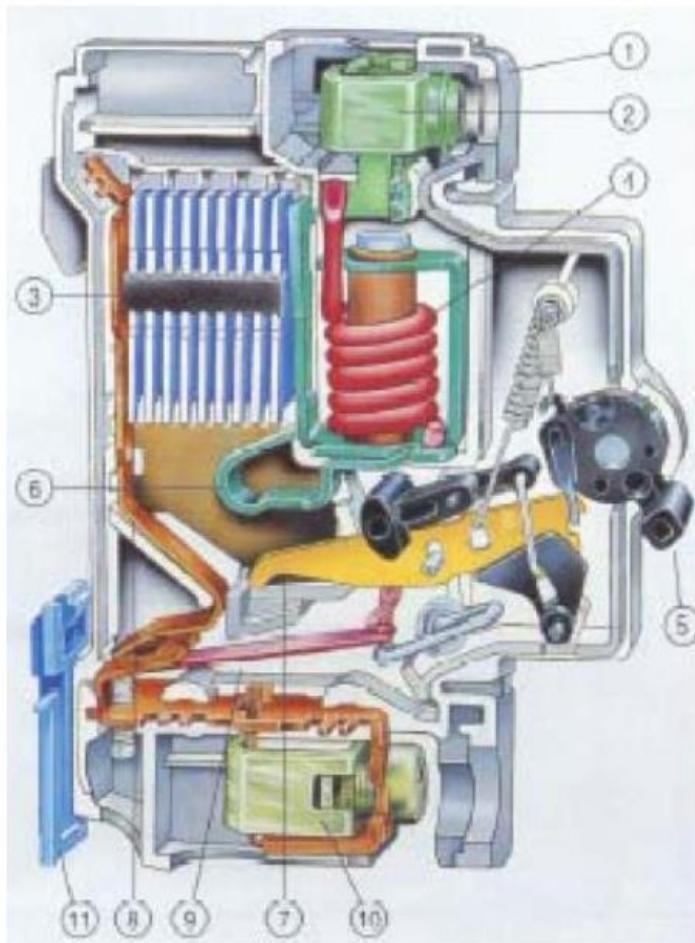

Mora posjedovati sljedeće:

1. bimetal (9) – za zaštitu od preopterećenja
2. EM okidač (4) – za zaštitu od kratkog spoja
3. preklopnik (5) – za ponovno stavljanje u funkciju




Rastalni visokoučinski osigurači


tromi, brzi, vrlo brzi, ultra brzi
za ogromne snage
u industriji



RCD (ZUDS) ili FID sklopka


- zaštitni uređaj diferencijalne struje (strujna vaga)
- za zaštitu ljudi od udara električne struje tj. za zaštitu od indirektnog dodira
- automatsko isključivanje napona napajanja
- brzine isklapanja ovise o struci isklapanja (0.03, 0.1, 0.3 A) – manja struja veće vrijeme isklapanja (min 10–40 ms)

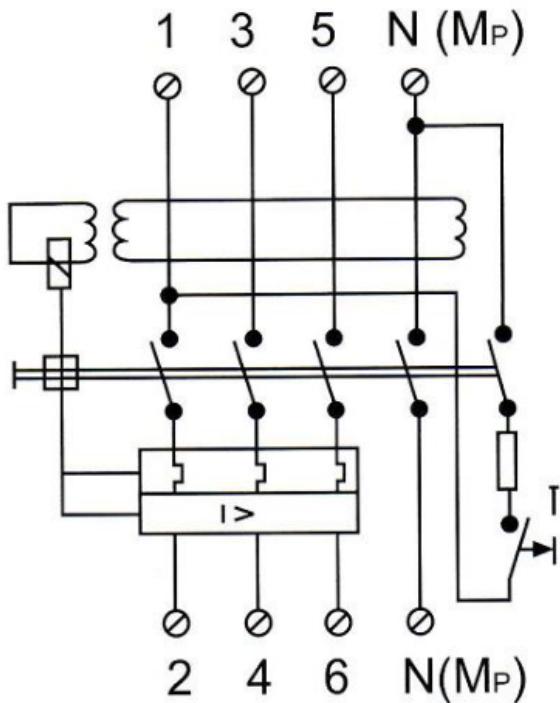

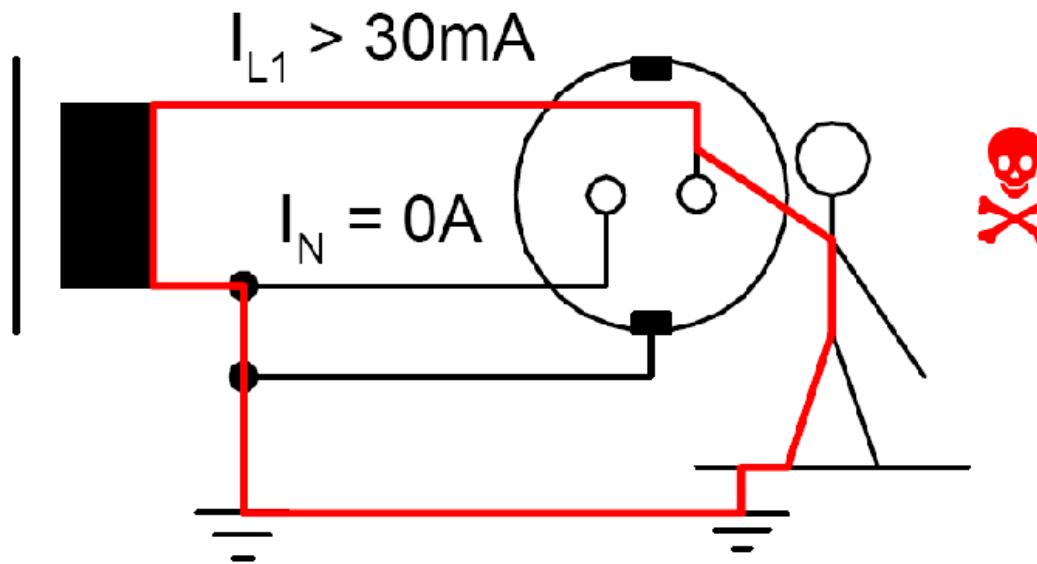

Gromobranska instalacija

- mora zaštititi građevine i živa bića u njima od štetnih posljedica atmosferskog pražnjenja
- stvara zaštitni prostor oko građevine
- prihvaca i odvodi struju izbijanja u zemlju
- dijelovi: hvataljke, odvodi, uzemljivači (spajaju se u zaštitni Faradayev kavez)

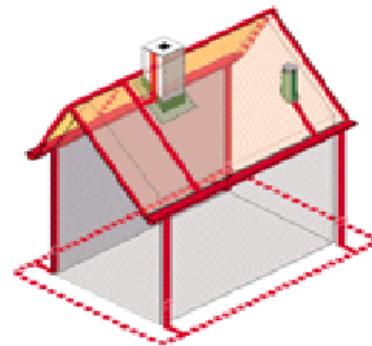

Hvataljke

- dio koji preuzima atmosfersko izbijanje
- na najviše dijelove građevine
- metalni vodovi duž i povrh građevine
- uspravni metalni štapovi
- vanjske metalne mase građevine – krovovi, dimnjaci itd.
- najčešće pocinčana željezna traka FeZn 20x3 mm, Al ili Cu žica fi 8 mm

Odvodi

- dio koji spaja hvataljke s uzemljivačem
- naboј koji je primila hvataljka najkraćim putem odvode do zemlje
- glavni odvod – propisan dimenzijama
- pomoćni odvod – ostale metalne mase poput oluka
- na 1.75 m od zemlje sadrže mjerni spoj

Uzemljivači

- metalni predmeti ukopani u zemlju
- prijelazni otpor s uzemljivača na zemlju treba biti što manji, ne veći od 2 (20) Ohma
- osnovni tipovi:
 1. ploča
 2. sonda
 3. traka –2 m od objekta
 4. temeljni uzemljivač



Mjere zaštite od statičkog elektriciteta

- statički naboј može nastati na vodljivom i nevodljivom materijalu
- ovisno o tome potrebno je odabrati pravilan način zaštite od istog

Galvansko spajanje i uzemljenje

- spajanje svih metalnih površina vodljivim trakama ili žicama (PF) te njihovo povezivanje na uzemljivač
- samo za vodljive materijale
- za nevodljive potrebni određeni zahvati

Ionizacija zraka

- ionizirani zrak neutralizira staticki elektricitet s nabijenih tijela
- moguće izvesti pomoću visokog napona ili radioaktivnim izotopom koji isijava beta čestice

Vlaženje zraka

- povećanje površinske vodljivosti tijela zbog vode čime dolazi do odvođenja naboja
- vlažnost od 60-70 % sprječava opasno nakupljanje naboja
- pomoću klima uređaja, ventilacije ili specijalnih uređaja

Vatrodojavni sustavi

- za rano otkrivanje požara u početnoj fazi
- otkrivanja položaja požara te dojava zvučnim, svjetlosnim ili komunikacijskim metodama (fax, GSM, GPRS, radio veza ...) odgovornom osoblju
- Sastoje se od:
 - Vatrodojavne centrale
 - Javljača požara
 - Vatrodojavne mreže
 - Izvora napajanja
 - Uređaja za zvučnu signalizaciju

Vatrodojavna centrala

- za obradu signala koji dolaze od javljača požara i dalnje postupanje
- nadziranje, testiranje i upravljanje cijelog sustava
- uključenje stabilnih sustava za gašenje
- bilježi sve događaje u bazu podataka
- isključenje električnih instalacija
- dojava obavijesti o požaru vatrogascima, policiji, vlasniku itd.
- otvaranje odvoda dima i topline
- itd.

Javljači požara

- otkrivaju nastanak požara u u štićenom području
- dijele se na ručne i automatske

Ručni javljači požara

- sklopke ugrađene u određene dijelove građevine
- aktiviraju se pritiskom na tipkalo ili samo razbijanjem stakla

[slika](#)

Automatski javljači požara

- aktiviraju se na pojavu dima, topline ili svjetlosti
- elektronski praćeni uređaji

Dimni javljači

- ionizacijski
- optički

Toplinski javljači

- termomaksimalni
- termodiferencijalni

Javljači plamena

- infracrveni (IR)
- ultraljubičasti (UV)

Protueksplozijska zaštita elekt. uređaja

- provodi se u prostorima u kojima postoji mogućnost pojave eksplozivnih smjesa
- onemogućavanje električnih uređaja da budu uzročnici paljenja
- mogu se zaštititi na dva načina

Primarna protueksplozijska zaštita

- smjesi zapaljivog medija i zraka se ne dozvoljava da dođe u područje zapaljivosti (eksplozivnosti)
- zabraniti zapaljivom mediju da ulazi u prostor
- ograničenjem količine zraka tj. kisika
- **ventilacijom** – prirodnom ili prisilnom

Sekundarna protueksplozjska zaštita

- električni uređaj nije sposoban izazvati paljenje
- zaštitne metode koje se provode na samom električnom uređaju odnosno najčešće na njegovom kućištu
- tako zaštićeni uređaji imaju oznaku Ex

Djelovanje električne energije na ljudski organizam

Ako ljudsko tijelo dođe u dodir sa električnim naponom kroz tijelo poteče struja koja ima nekoliko djelovanja na ljudski organizam

1. Toplinsko - opekline
2. Mehaničko - oštećenja tkiva, pucanje kostiju
3. Kemijsko - elektroliza tjelesnih tekućina
4. Biološko - treperenje srca, paraliza mišića, oštećenje nervnog sustava

Najveći dopušteni napon dodira iznosi **50 V** efektivno, a struja opasna po čovjeka **50 mA**.

Zaštita od udara eletrične energije

Od direktnog dodira

1. izoliranjem
2. pregrađivanjem ili ogradaživanjem
3. ugradnjom u kućišta
4. postavljanjem izvan dohvata ruke
5. upotrebom malog napona

Od indirektnog dodira

1. automatskim isključenjem napajanja
2. upotrebom uređaja klase II
3. postavljanjem u nevodljive prostore
4. odvajanjem
5. izjednačavanjem potencijala
6. označavanjem energetskih vodova

OZNAKE VODOVA

Fazni vod – L1, L2, L3

– crna, smeđa, crvena

Neutralni vod – N

– plava

Zaštitni vod – PE

– zelenožuta

ELEKTROTEHNIČKE MJERE – PITANJA

1. Koji su glavni dijelovi strujnog kruga.
2. Električni vodići.
3. Izolatori.
4. Koja vrsta izolatora je osjetljiva na povišenu temperaturu?
5. Kakvih sve imamo izvora?
6. Koji su najčešći istosmjerni izvori? Kako se pravilno održavaju?
7. Navedite primjer izmjeničnog izvora.
8. Zbog čega se izvodi zaštita instalacije?
9. Što je to kratki spoj? Što može uzrokovati?
10. Kako se izvodi zaštita instalacije?
11. Što su to osigurači? Kakve vrste osigurača imamo?
12. Kako su osigurači definirani i kako se pravilno održavaju?

13. Koje se sve požarne opasnosti javljaju kod električnih instalacija?
14. Koje su najvažnije točke kod distribucije električne energije?
15. Što su transformatori i gdje ih susrećemo?
16. Koje su požarne opasnosti trafostanice i kako se mora gasiti u slučaju zapaljenja?
17. Na kojim sve mjestima u kućanstvu možemo isključiti instalacije pod naponom?
18. Gdje sve može doći do statičkog elektriciteta?
19. Na koji način otklanjamo opasnost od požara zbog statičkog elektriciteta?